



Этикетка

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Подставка типа П-10, П-10/2, П-15, П-15/2, П-20, П-20/2 служит для напольного размещения переносных огнетушителей в общественных зданиях и на производственных объектах.
- 1.2. Подставка может быть двух типов: **тип А** - в разобранном состоянии, в упаковке, **тип Б** – собранная (не разборная), в упаковке.

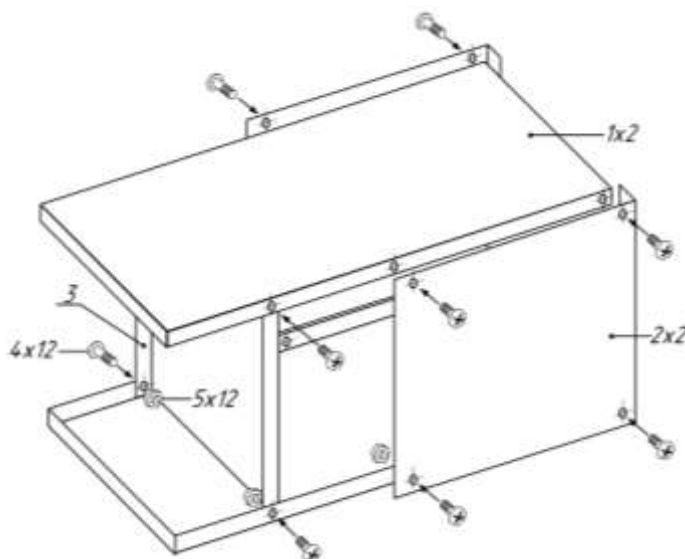


Рис. 1 Подставка под огнетушитель сборно-разборная

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика		Тип подставки		
		П-10	П-15	П-20
Габаритные размеры в собранном виде, мм (Д×Ш×В), не более		170х170х380	195х195х380	205х205х380
Внутренние размеры под огнетушитель, мм (Д×Ш×В) не менее		145х145х300	170х170х300	180х180х300
Габаритные размеры в упакованном виде, мм (Д×Ш×В), не более	тип А	380х175х20	380х200х20	380х210х20
	тип Б	390х175х175	390х200х200	390х220х210
Масса, кг., не более		1,3	1,4	1,5
Масса в упакованном виде, кг., не более		1,4	1,5	1,6

Характеристика		Тип подставки		
		П-10/2	П-15/2	П-20/2
Габаритные размеры в собранном виде, мм (Д×Ш×В), не более		330х170х380	370х195х380	405х205х380
Внутренние размеры под огнетушитель, мм (Д×Ш×В) не менее		145х145х300	170х170х300	180х180х300
Габаритные размеры в упакованном виде, мм (Д×Ш×В), не более	тип А	380х175х40	380х200х40	380х210х40
	тип Б	390х340х180	390х380х200	390х420х210
Масса, кг., не более		2,6	3,0	3,2
Масса в упакованном виде, кг., не более		2,7	3,1	3,3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Поз.	Наименование детали	Количество, шт.	
		П-10, П-15, П-20	П-10/2, П-15/2, П-20/2
1	Стенка боковая, длинная	2	2
2	Стенка боковая, короткая	2	2
3	Дно подставки	1	1
4	Перегородка внутренняя	-	1
5	Винт М4х6	12	16
6	Гайка М4	12	16
7	Наклейка F04 «Огнетушитель», по ГОСТ Р 12.4.026-2001	1	1
8	Этикетка	1	1

4. СБОРКА ПОДСТАВКИ

- 4.1. Перед сборкой подставки подготовьте рабочее место, уберите мешающие предметы. Подготовьте необходимый ручной инструмент. Вам понадобятся: ключ рожковый на 5 мм или пассатижи и «крестовая» отвертка с наконечником типа PH2.
- 4.2. Сборку подставки следует начинать (шаг А) с соединения двух длинных боковых стенок (поз.1) и одной короткой боковой стенки (поз.2), используя комплектные винты и гайки (поз. 5,6). Далее (шаг Б) установите дно подставки (поз.3) и внутреннюю перегородку (поз.4). Последней (шаг В) крепится оставшаяся короткая боковая стенка (поз.2). Проверьте правильность монтажа. Окончательно затяните винты и гайки. Наклейте знак «Огнетушитель» из комплекта поставки (шаг Г).

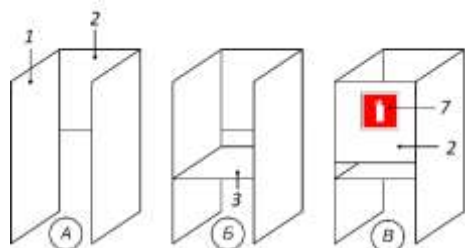


Рис. 2 Сборка П-10, П-15, П-20

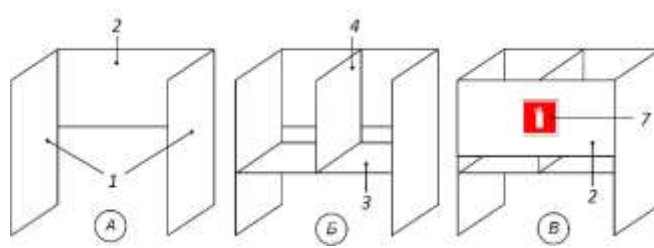


Рис. 3 Сборка П-10/2, П-15/2, П-20/2

- 4.3. Установите собранную подставку на ровную горизонтальную поверхность. Разместите в подставке огнетушитель.

5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 5.1. Подставку в упаковке можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 5.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения изделия в заводской упаковке от минус 40 до плюс 50 °С.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1. Подставка типа П-10, П-10/2, П-15, П-15/2, П-20, П-20/2 соответствует требованиям нормативных документов, отмечена штампом ОТК и признана годной к эксплуатации.

ШТАМП ОТК _____ Дата _____ ТИП _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие подставки П-10, П-10/2, П-15, П-15/2, П-20, П-20/2 нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Изготовлено: ООО «Линия 01»



Юр./факт. адрес:

630096, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 60/1, помещение 78

Адрес производства:

630108, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д 32, корпус 160/1

☎ 8 (383) 300-03-01

✉ lbnsk@yandex.ru

🌐 www.lbnsk.ru

Произведено в России