

Щит пожарный закрытый ЩПЗ, ЩПЗР ЭТИКЕТКА



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Щит пожарный закрытый «ЩПЗ» («ЩПЗР») предназначен для хранения первичных средства пожаротушения в соответствии с «Правилами противопожарного режима» в Российской Федерации, Приложение №5 и Приложение №6.
- 1.2. В боковых стенках щита предусмотрена перфорация. В случае если размещаемый инструмент превышает габариты щита, удалите соответствующий элемент перфорации.
- 1.3. Щит пожарный «ЩПЗР» поставляется в разобранном состоянии, в упаковке.
- 1.4. Щит пожарный «ЩПЗ» поставляется в готовом виде (собранный), в упаковке.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щиты ЩПЗ/ЩПЗР выпускаются в нескольких модификациях (рис.1), модификация указывается в полном наименовании щита в скобках после названия, например: ЩПЗР(р), ЩПЗР(з), ЩПЗР(о).

Модификация щита ЩПЗ() / ЩПЗР()	Тип двери щита
(р)	<i>решетка</i>
(з)	<i>закрытые (сплошные)</i>
(о)	<i>открытые (со стеклом)</i>

Характеристика		Значение				
		А	Б	В	Г	Д
Габаритные размеры в собранном состоянии, мм (Д×В×Ш), не более		1200x540x300	1200x700x300	1300x700x300	1300x1000x300	1500x1000x300
Габаритные размеры в упакованном виде, мм (Д×В×Ш), не более	ЩПЗ	1210x550x310	1210x710x310	1310x710x310	1310x1010x310	1510x1010x310
	ЩПЗР пакет 1	1220x330x65	1220x330x65	1330x330x65	1330x330x65	1530x330x65
	ЩПЗР пакет 2	630x555x45	710x630x45	720x680x45	1020x680x45	1020x780x45
Масса, кг., не более		16,0	18,0	20,0	25,0	28,0
Масса в упакованном виде, кг., не более		17,0	19,0	21,0	26,0	30,0
✓		- Возможно изготовление щитов по индивидуальным размерам Заказчика. - Изготовитель может вносить изменения в конструкцию, улучшающие эксплуатационные характеристики товара.				

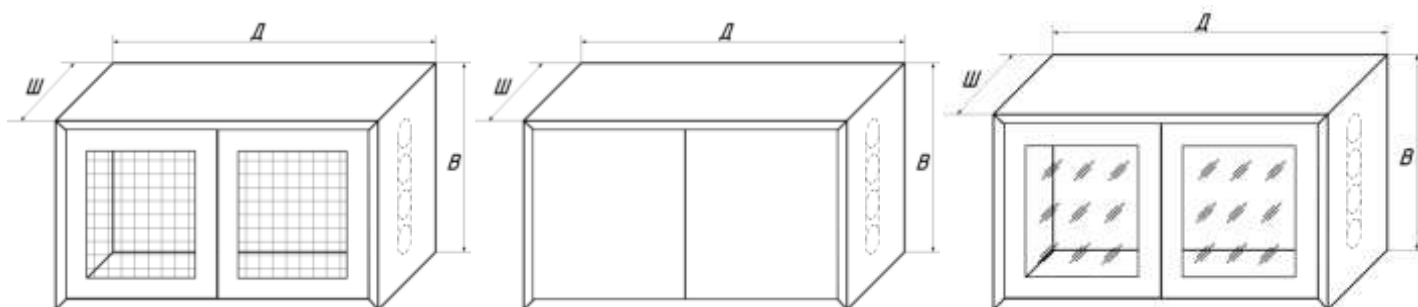



Рисунок 1 Щит пожарный закрытый модификаций ЩПЗ(р), ЩПЗ(з), ЩПЗ(о).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ЩИТА

Поз.	ЩПЗ		ЩПЗР	
	Наименование	Количество, шт.	Наименование	Количество, шт.
1	Щит пожарный в сборе	1	Щит пожарный (комплект) - полный состав комплекта см. в «Инструкции по сборке»	1
2	Этикетка	1	Этикетка	1
3	Инструкция по сборке	-	Инструкция по сборке	1

4. Монтаж Щита пожарного

- 4.1. Щит пожарный ЩПЗР поставляется в разобранном виде, в упаковке из двух пакетов.
- 4.2. Щит можно прикрепить к стене через отверстия на задней стенке.
- 4.3. Щит пожарный ЩПЗ/ЩПЗР, размерностью по таблице В и Г, может комплектоваться ящиком для песка ЯПРС-0,3 или ЯПРС-0,5 для формирования модульного пожарного стенда СМП. Для крепления щита ЩПЗР к ящику ЯПРС-0,3/0,5, в нижней части щита, предусмотрены четыре монтажных отверстия (см. «Инструкцию по сборке щита ЩПЗР»).
- 4.4. При оформлении модульного пожарного стенда СМП щит ЩПЗ/ЩПЗР устанавливают на верхнюю крышку ящика для песка ЯПРС-0,3 или ЯПРС-0,5 и крепят через монтажные отверстия, используя крепеж, идущий в комплекте с ящиком ЯПРС (рис.2).
- 4.5. Установите (закрепите) средства пожаротушения на кронштейны-крючки задней стенки шкафа.

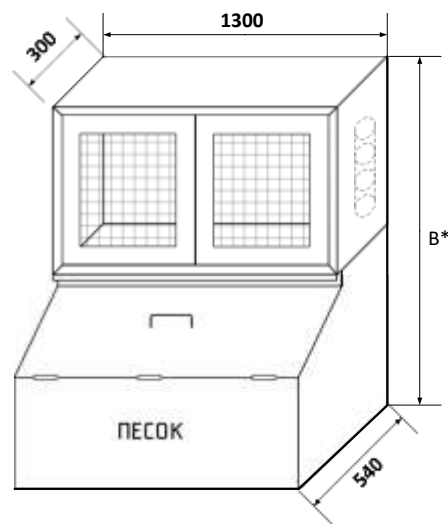

В* - высота определяется
выбором комбинации ЩПЗ+ЯПРС

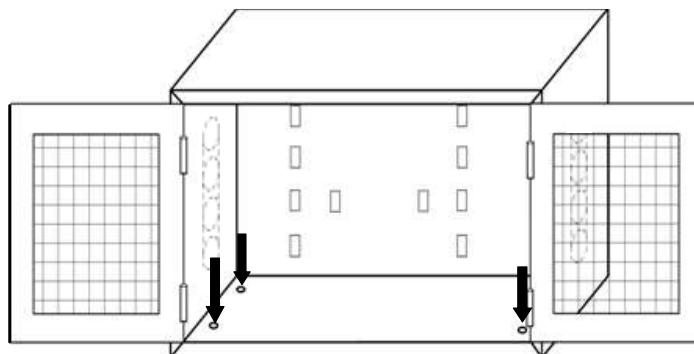


Рисунок 2 Пример сборки стенда модульного
пожарного (СМП).

5. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 5.1. Щит пожарный закрытый ЩПЗ/ЩПЗР, в упаковке, можно транспортировать любым крытым транспортом.
- 5.2. Температурный диапазон транспортирования и хранения щита в заводской упаковке от минус 40°C до плюс 50°C.
- 5.3. Рекомендуется периодически смазывать петли дверей щита машинным маслом – 1-2 капли.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- 6.1. Щит пожарный типа ЩПЗ/ЩПЗР соответствует требованиям нормативных документов, отмечен штампом ОТК и признан годным к эксплуатации.

Модификация (Р)___ (О)___ (З)___

ШТАМП ОТК _____

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 7.1. Предприятие изготовитель гарантирует соответствие щита ЩПЗ/ЩПЗР нормативной документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 7.2. Гарантийный срок хранения продукции – 24 месяца с момента изготовления.
- 7.3. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
- 7.4. Производитель имеет право менять конструкцию и комплектность изделия без уведомления потребителя.

Изготовлено: ООО «Линия 01»



Юр./факт. адрес:

630096, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 60/1, помещение 78

Адрес производства:

630108, Россия, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 32, корпус 160/1

☎ 8 (383) 300-03-01

✉ lbnsk@yandex.ru

🌐 www.lbnsk.ru

Произведено в России

Щит пожарный закрытый разборный ЩПЗР

Инструкция по сборке


1. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА

- 1.1. Перед сборкой щита ЩПЗР подготовьте необходимое рабочее пространство, уберите посторонние и мешающие предметы. Подготовьте необходимый ручной инструмент. Вам понадобятся: крестовая отвертка, пассатижи или рожковые ключи, ключ шестигранный
- 1.2. Сборку щита рекомендуется производить по месту установки, поверхность для сборки должна быть чистая, ровная и сухая. Рекомендуется сборку производить бригадой не менее чем из двух человек.
- 1.3. Собранный щит и отдельные его детали могут иметь большой вес и требуют от Сборщиков соблюдения «Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».
- 1.4. Собранный щит допускается транспортировать до места установки, в незагруженном состоянии (без заполнения).

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ ДЛЯ СБОРКИ

Комплекты для сборки ЩПЗР состоят из двух упакованных коробок-наборов: Пакета №1, Пакета №2.

Сборные единицы по комплектам 1 и 2 имеют маркировку в соответствии с Таблицей.

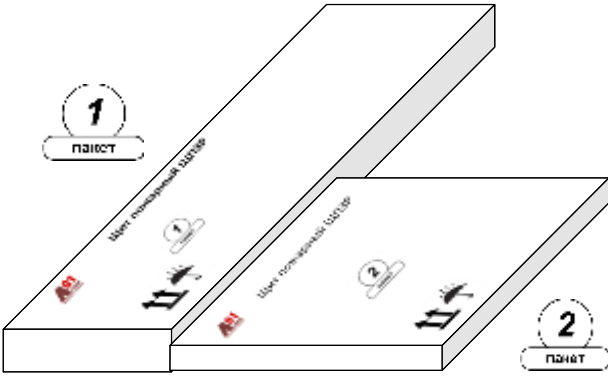Поз.	Пакет №1	Кол-во, шт.
<u>Щит</u>		
1	Стенка верх/низ	2
2	Стенка боковая	2
5	Кронштейн	10
		

Поз	Пакет №2	Кол-во, шт.
<u>Щит</u>		
3	Задняя стенка	2
4	Дверь	2
<u>Комплект *</u>		
7	Шпингалет запорный	2
		АБВГД
9	Винт М6х12 полусфера + Гайка М6	2932343539
10	Винт М5х8 + Гайка М5	1616393939
11	Шайба пластиковая	4
12	Шпилька осевая	2


* - количество метизов в комплекте (винт/гайка) и их тип зависит от размеров щита А, Б, В, Г, Д. В конструкцию щита производитель может вносить изменения, не ухудшающие его потребительские свойства.

3. ПОРЯДОК СБОРКИ


- 3.1. Распакуйте изделие, отсортируйте детали по этапам их сборки. Сборку начинать с установки на нижнюю стенку (дно щита) (поз.1) боковых стенок (поз. 2) – по одной, в любой последовательности, шаг 1 и 2. Соединяют детали с помощью комплектных метизов – по два винта/болта с гайками на дно щита, и один на смыкание, с передней части стенки. Заднее крепежное отверстие смыкания деталей используется на шаге 5, 6.
- 3.2. На шаге № 3 состыкуйте верхнюю стенку (крышку) (поз. 3) с боковыми стенками (поз. 2) уже собранной конструкции, и скрепите детали по аналогии с п. 3.1.
- 3.3. На шаге № 5,6 прикрепите заднюю стенку (поз. 2), состоящую из двух деталей. Соединение деталей стенки делается «внахлест», затем присоедините к стенке кронштейны (поз.5), предназначенные для навешивания пожарного инвентаря, винтами и гайками М5 (поз. 11).
- 3.4. Прикрепите к дверям щита комплектные шпингалеты (поз.7) с помощью металлических «выступов», загнув их.

3.5. По окончании сборки корпуса щита протяните все болтовые соединения до полной фиксации.


3.6. Шаг 7. Прикрепите двери (поз.4) к корпусу щита, используя осевые шпильки и пластиковые шайбы.

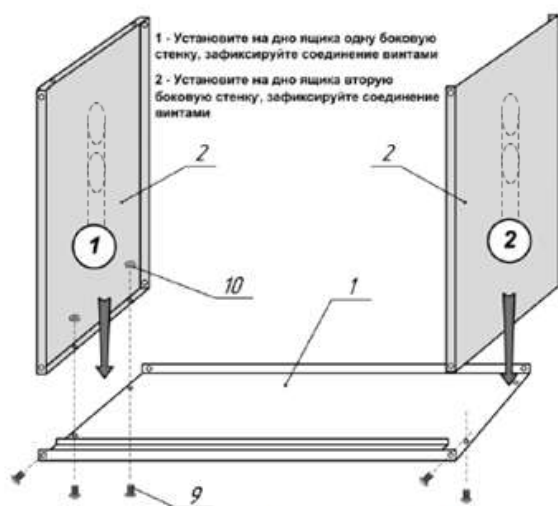


Начало сборки шкафа, шаги № 1, 2

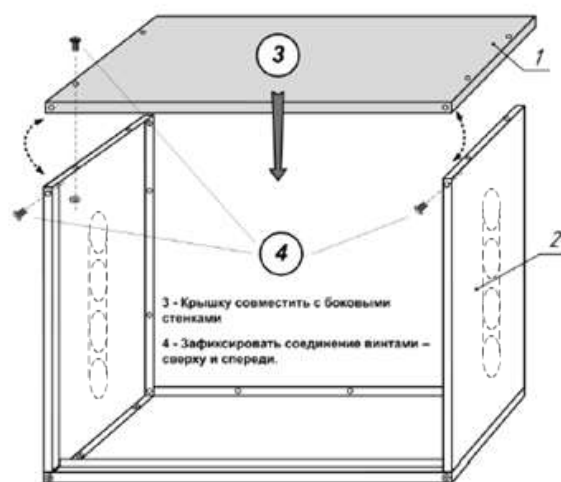


Шаги сборки № 3,4 – установка крышки щита

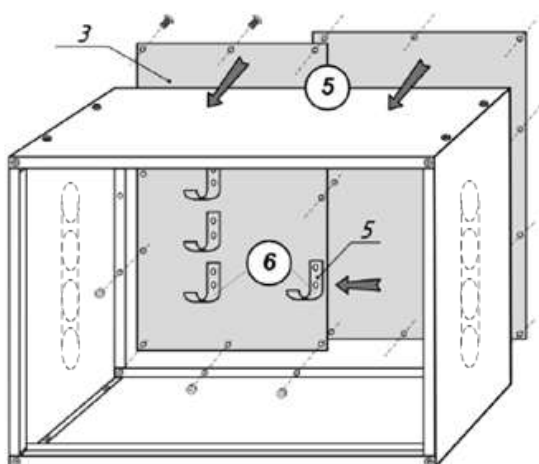

Шаг сборки № 5,6 - установка задней стенки

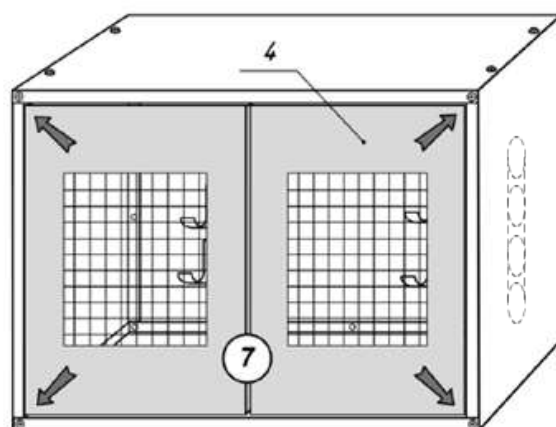

Шаг сборки № 7 – установка дверей

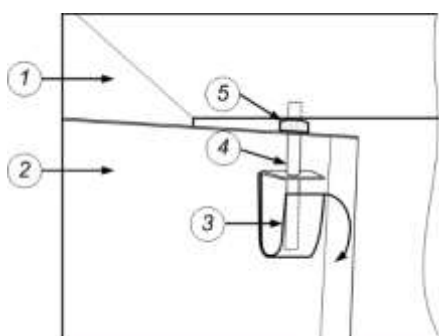

Пример крепления дверей шкафа

Дверь (2) крепится к корпусу щита (1) с помощью осевых шпилек (4) (поз. 13). Для формирования рабочих зазоров между дверью (2) и корпусом (1) устанавливается пластиковая шайба (5) (поз.12). Фиксация осевой шпильки происходит с помощью металлического лепестка (3) – его нужно загнуть, для снятия двери – разогнуть.

Пластиковая шайба (5) (поз.12) устанавливается сверху и снизу оси вращения каждой двери.